

Bydgoszcz, 20 listopada 2007 r.
DZ/1340/ZI/KK/273/2007



**POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE-PÓŁNOC**
Spółka z o.o.

ul. Marszałka Focha 16
85-950 Bydgoszcz
tel. (0-52) 375 10 00
fax (0-52) 322 98 35
http://www.pse-polnoc.pl



*sol. Lebań
Pracownik*

[Handwritten signature]

Pan mgr Zbigniew Łuczak
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Dnia 2007 -11- 26

Nr 13070 zał.

Podpis

Dotyczy: spotkania w sprawie omówienia zagadnień związanych z planowaną budową dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV na odcinku między stacjami elektroenergetycznymi Jasiniec i Grudziądz Węgrowo.

Nawiązując do rozmowy telefonicznej z dnia 19.11.2007 r., potwierdzamy gotowość przybycia naszych przedstawicieli oraz przedstawicieli inwestora w dniu 05 grudnia b.r. o godz. 9⁰⁰ do Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska na spotkanie z Panem Wójtem.

Do udziału w spotkaniu, niniejszym zapraszamy przedstawicieli Biura Projektów ENERGOPROJEKT KRAKÓW S.A. – autorów studium wykonalności na budowę w/w linii.

Do kontaktów ze strony PSE – PÓŁNOC Sp. z o.o. w Bydgoszczy jest upoważniony Pan Kazimierz Krempeć, e-mail: kazimierz.krempec@pse.pl, tel. (052) 375 18 83 i tel. kom. 667 66 19 43.

Do wiadomości:


1. PSE – Operator S.A.
Departament Infrastruktury Sieciowej
Pion Zarządzania Przedsięwzięciami
Inwestycyjnymi
ul. Mysia 2 00-496 Warszawa
2. ENERGOPROJEKT KRAKÓW S.A.
ul. Mazowiecka 21 30-019 Kraków

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
PÓŁNOC Sp z o.o.

mgr (inż. Tadeusz Szczepański

[Handwritten signature]
k/o
ZI

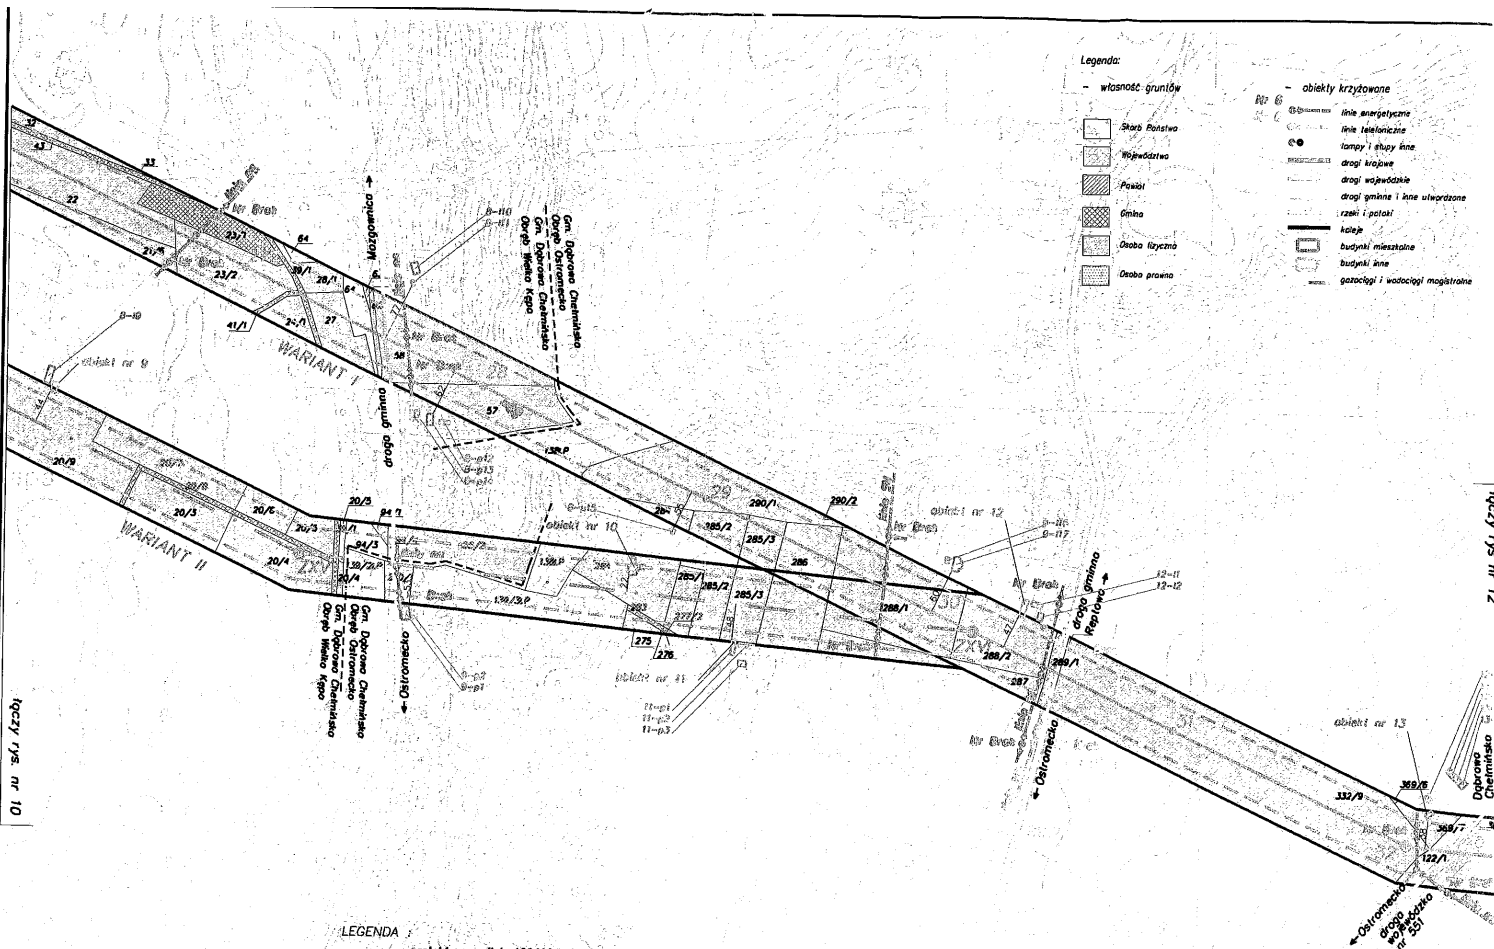

- Legenda**
- własność gruntów
 - Stosk Rolnictwa
 - Wziewadzwa
 - Paski
 - Głeba
 - Stosk Koczwa
 - Stosk prawca
- obiekty krzyżowane**
- linia energetyczna
 - linia telekomunikacyjna
 - linia kolejowa
 - drogi wojewódzkie
 - drogi gminne i inne uliczkowe
 - szlaki i pociąg
 - kolce
 - budynki mieszkalne
 - budynki inne
 - gazociąg i wodociąg magistralne

- LEGENDA**
- projektowana linia 400 kV po trasie istniejącej linii: KV
 - projektowana linia 400 kV po nowej trasie
 - granice pasa technologicznego o szer. 70 m
 - granice analizowanego pasa terenu o szer. 100 m

	Obiekt : Pn-13402	Nr P-367769 Strona 11/4
	Studium wykonalności budowy linii 400 kV Pajdów - Josiniec - Grudziądz	Zmiana A
KPG Sp. z o.o. Biuro Pomiarów Specjalnych	Skala 1 : 5 000	Nr w tomie 15

Trasa projektowanej linii 400kV
 Josiniec - Grudziądz
 STRUKTURA WŁASNOŚCI I OBIEKTY KRZYŻOWANE

laczny rys. nr 10

laczny rys. nr 14

Bydgoszcz, 20 grudnia 2007r.
DZ/ 1461 /ZI/KK/ 313 /2007



**POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE-PÓŁNOC**
Spółka z o.o.

ul. Marszałka Focha 16
85-950 Bydgoszcz
tel. (0-52) 376 10 00
fax (0-52) 322 98 36
<http://www.pse-polnoc.pl>



W P R E S Y N E N O
Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Data 2007 -12- 2 8

Nr 17022 zał.

Podpis

*tel. zaborcy
kserokopie do miejscy
melarski do Rady
Gminy*

Wg rozdzielnika

Dotyczy: planów budowy linii 400 kV w relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2007 r. grupy mieszkańców Nowego Dworu Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz pismo znak B-730-27/07 z dnia 23.10.2007 r. Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Polskie Sieci Elektroenergetyczne – PÓŁNOC, działając w imieniu i w porozumieniu z PSE – OPERATOR S.A. uprzejmie informują, że przez tereny wsi Nowy Dwór przebiega istniejąca linia napowietrzna 220 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (wybudowana w 1973 roku).

W latach 90-tych opracowano koncepcję budowy nowej jednotorowej linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo po zupełnie nowej trasie (prowadzonej w pobliżu istniejącej linii 220 kV). Zgodnie z opisaną koncepcją trasa dla nowej linii 400 kV została wprowadzona do obowiązującego Planu Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa. Szczegółami dotyczącymi przebiegu linii 400 kV ujętego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dysponuje Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zgodnie z planami rozwoju Krajowej Sieci Przesyłowej, w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego obszaru wokół Bydgoszczy oraz stworzenia warunków umożliwiających rozwój gospodarczy regionu, PSE-Operator S.A. aktualnie planuje wybudowanie nowej dwutorowej linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo, która zastąpi istniejącą linię 220 kV i planowaną poprzednio jednotorową linię 400 kV.

W chwili obecnej aktualizowana jest koncepcja zasilania regionu Bydgoskiego i analizowane są następujące warianty trasy linii tj.:

- *Wariant I* - realizacja inwestycji polegającej na budowie dwutorowej linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo po trasie zgodnej z koncepcją z lat 90-tych (uwzględnionej w Planie Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa)


oraz

- *Wariant II* - realizacja inwestycji polegającej na budowie dwutorowej linii 400 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo z wykorzystaniem trasy istniejącej jednotorowej linii 220 kV tej samej relacji (z ewentualnymi niewielkimi zmianami trasy linii 220 kV w celu ograniczenia zbliżeń i kolizji m.in. z obiektami mieszkalnymi).

Mając na uwadze wyżej przytoczone fakty informujemy, że PSE-Operator S.A. skłania się do wyboru *Wariantu II* tj.: realizacji inwestycji z wykorzystaniem trasy istniejącej jednotorowej linii 220 kV. W praktyce oznacza to, że istniejąca jednotorowa linia 220 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo docelowo będzie zdemontowana i w jej miejscu zostanie wybudowana nowa dwutorowa linia o napięciu 400 kV tej samej relacji (ewentualnie na niewielkich odcinkach wykorzystana zostanie trasa linii zarezerwowana dla budowy jednotorowej linii 400 kV w Planie Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa). W związku z powyższym przewiduje się budowę dwutorowej linii 400 kV relacji Jasiniec - Grudziądz Węgrowo zamiast istniejącej jednotorowej linii 220 kV oraz planowanej jednotorowej linii 400 kV w relacjach Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.

Jeżeli w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin zostanie uwzględniona planowana budowa dwutorowej linii 400 kV relacji Jasiniec - Grudziądz Węgrowo z wykorzystaniem trasy istniejącej jednotorowej linii 220 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo, to PSE-Operator S.A. będzie mógł zrezygnować z rezerwowania trasy dla jednotorowej linii 400 kV, zgodnie z Planem Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Rysunek poglądowy

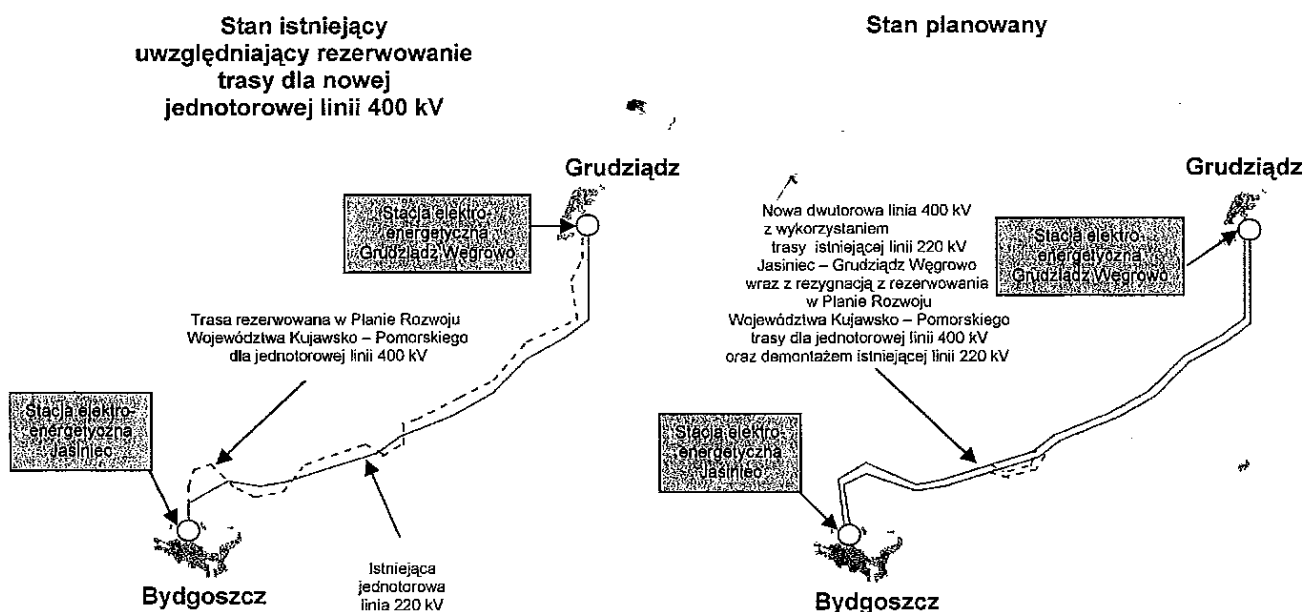

Rozumiejąc zainteresowanie mieszkańców wsi Nowy Dwór chcielibyśmy również zapewnić, że:

- przed rozpoczęciem inwestycji zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dotycząca planowanego zamierzenia inwestycyjnego,

- przed rozpoczęciem inwestycji PSE-Operator S.A. przystąpi do rozmów z właścicielami nieruchomości znajdujących się pod planowaną linią elektroenergetyczną celem pozyskania zgód na budowę linii oraz uzgodnienia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla planowanej inwestycji,
- PSE-Operator S.A. planuje zrealizować przedmiotową inwestycję mając na uwadze zachowanie ładu przestrzennego, minimalizując ilość kolizji oraz zbliżeń do istniejącej zabudowy.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
PÓLNOĆ Sp. z o.o.

mgr inż. Tadeusz Szczepański

Rozdzielnik:

1. Pan Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
2. Marek Cichocki Nowy Dwór 34 86-070 Dąbrowa Chełmińska
3. Ambroży Chyła Nowy Dwór 31 86-070 Dąbrowa Chełmińska
4. Jerzy Chyła Nowy Dwór 31 86-070 Dąbrowa Chełmińska
5. Małgorzata Stecka Nowy Dwór 31 86-070 Dąbrowa Chełmińska
6. Mirosław Chyła Nowy Dwór 31 86-070 Dąbrowa Chełmińska
7. Aleksandra Sikora Nowy Dwór 31 86-070 Dąbrowa Chełmińska
8. Zbigniew Pogorzały Nowy Dwór 32 86-070 Dąbrowa Chełmińska
9. Grzegorz Jędrzycka ul. Wolna 7/27 85-794 Bydgoszcz
10. Dariusz Poboży Nowy Dwór 30 86-070 Dąbrowa Chełmińska
11. Marek Poliwka ul. Karolewska 19/2 85-420 Bydgoszcz

Do wiadomości:

1. Wojewoda Województwa Kujawsko – Pomorskiego 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3
2. Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Plac Teatralny 2 87-100 Toruń
3. Starosta Powiatu Bydgoskiego
ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz

k/o

PSE-Operator S.A. - IS/I/IP, IS/S/SN

ZI